


10x  
2xUTP4x20,5mm2 SZU kot.5  
RG-010

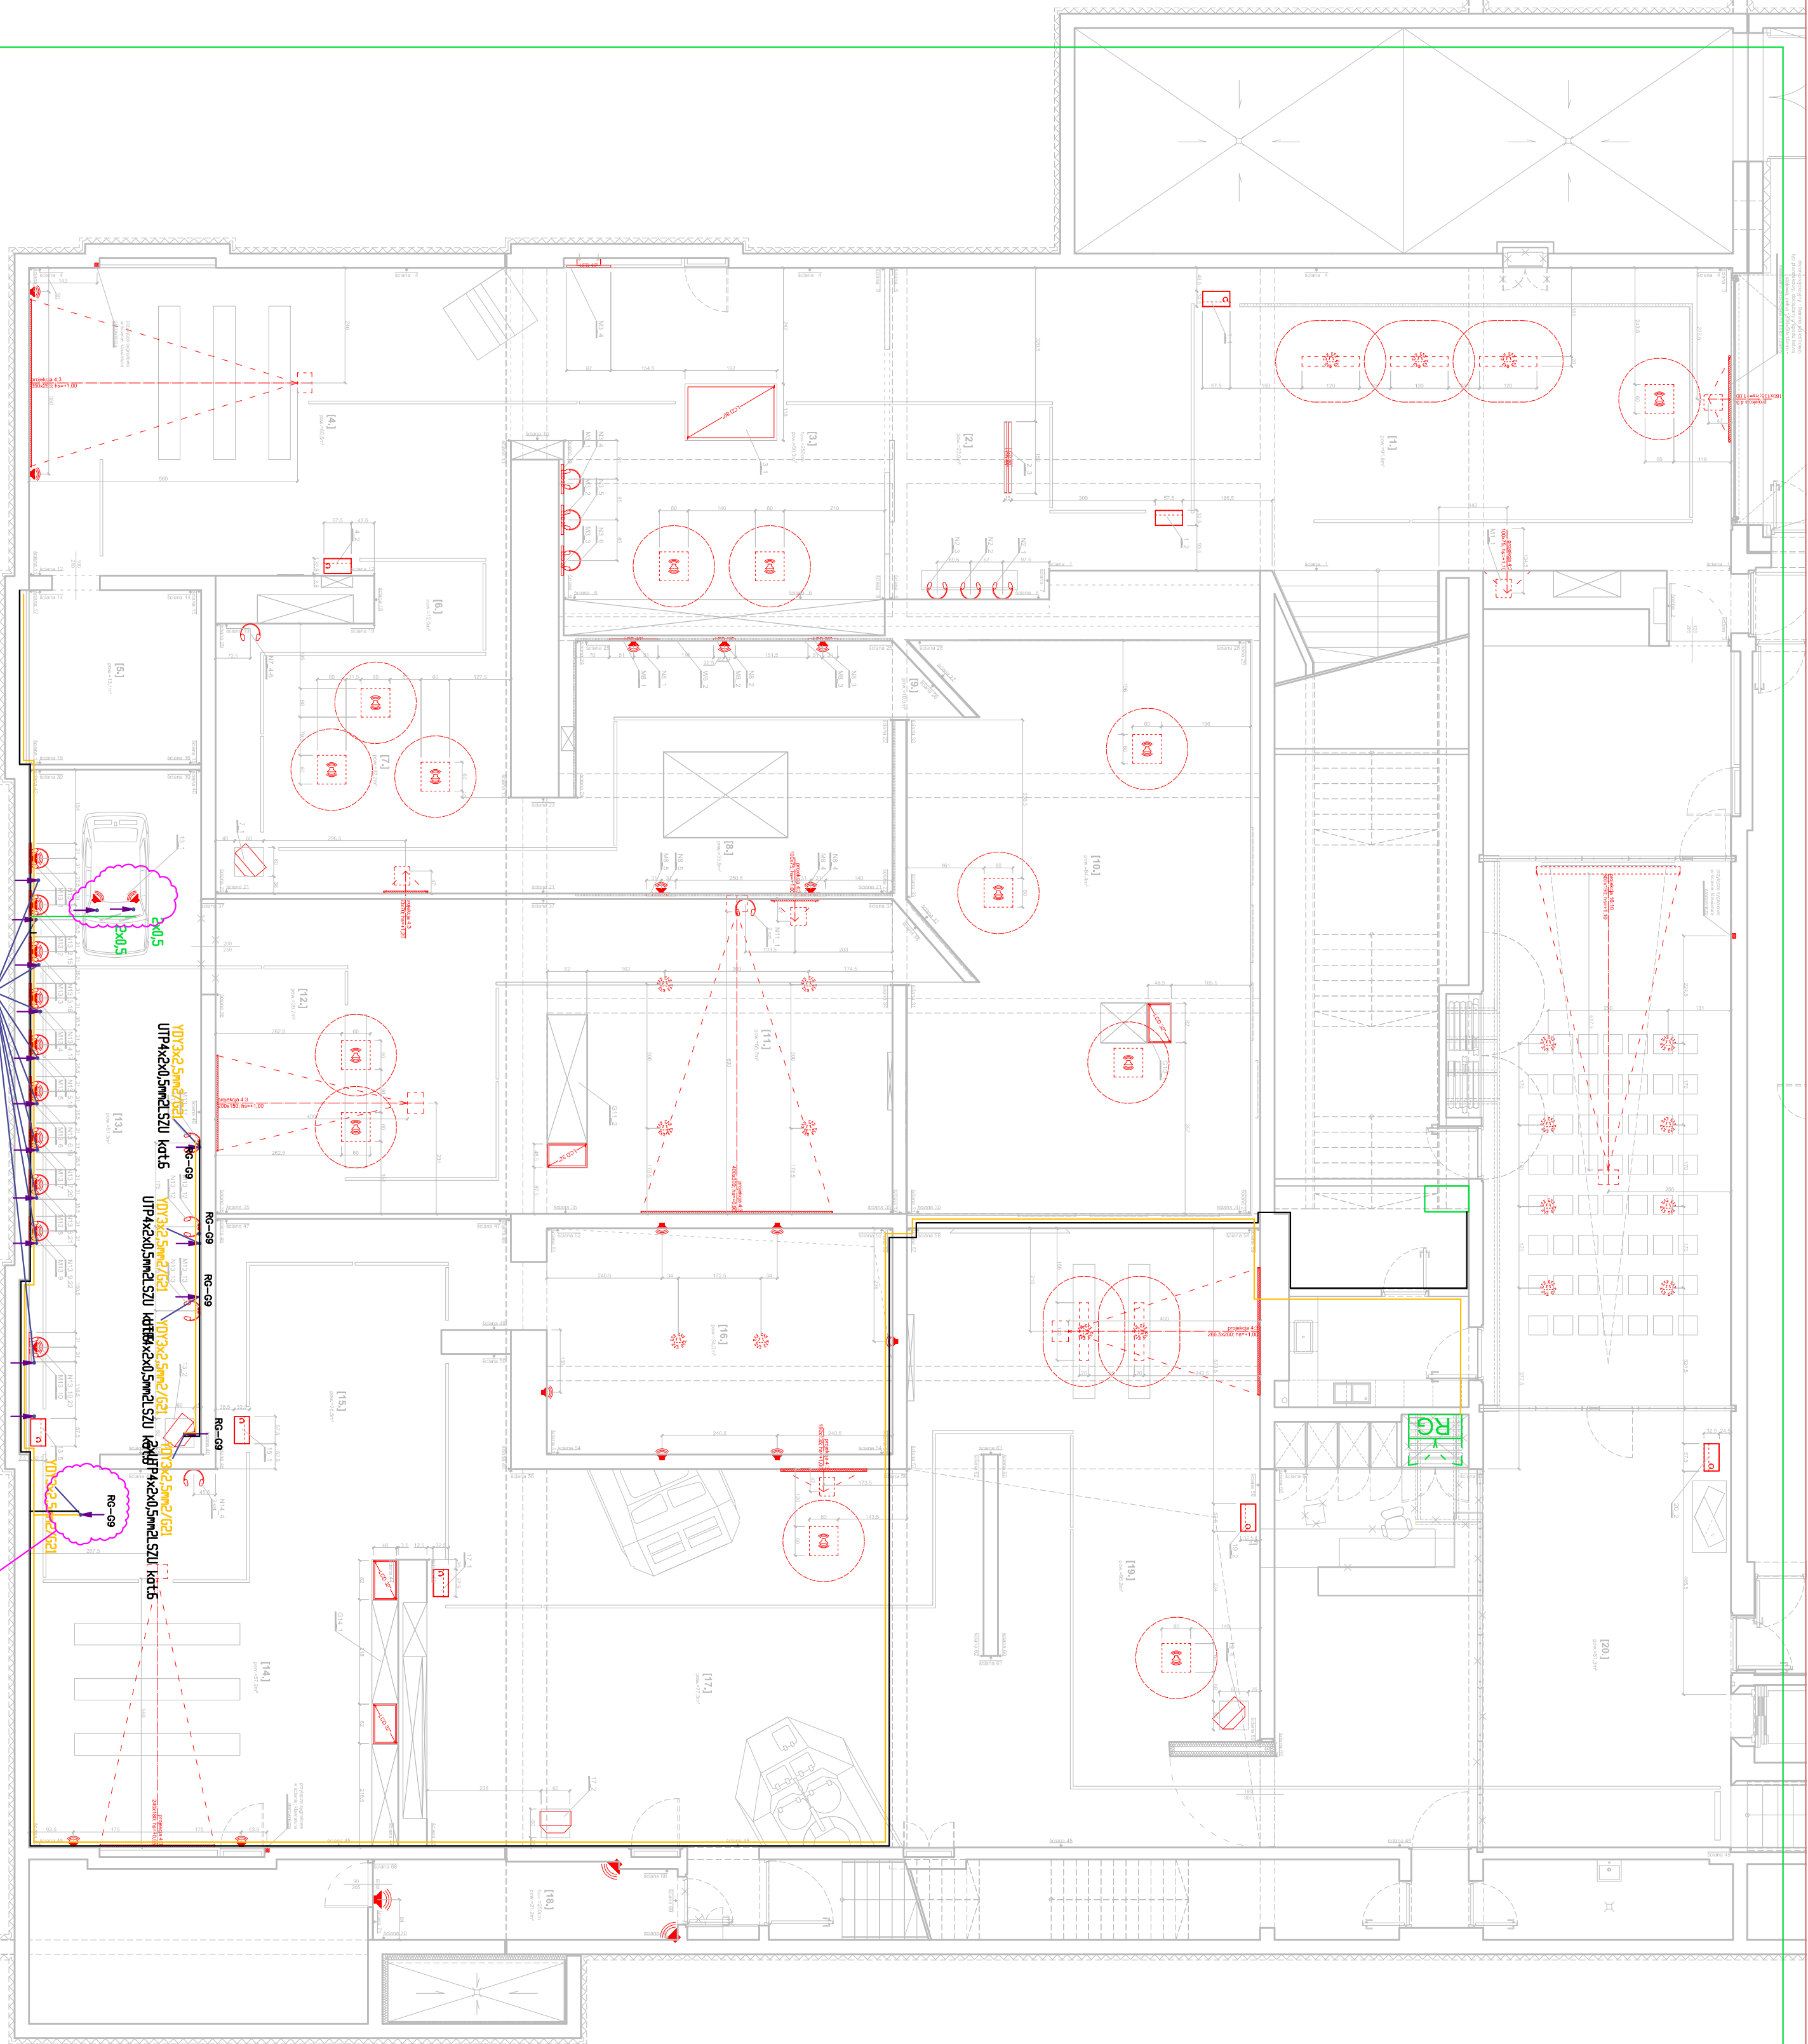

- WYPUST KABLOWY - WYJZ SUFITU  
WYPUST KABLOWY - WYJZ PODLOGI  
KABEL UTP4x20,5mm2 SZH  
KABEL YD3x2,5mm2  
KABEL YD3x2,5mm2  
2x0,5

UWAGA:  
Przewody układać natykowo w rurkach koloru czarnego powyżej 3,90m, poniżej 3,90 wykonać bruzdy w ścianach, wykonać lynkowanie i wykończenie zgodnie z projektem wykończenia ścian.  
Przewody układać głównie w ściankach szkieletowych w przestrzenie między płytkami cementowo-drzazgowymi.  
Puszki montowane w posadzce 6 modułowe

Inwestor:		Muzeum Narodowe w Szczecinie ul. Siatomysłńska 27 70-561 Szczecin
Projektant:		Biurowo Projektowo-Inżynierskie Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 69, 70-382 Szczecin
Projektował:		mgr inż. Patryk Dominik nr upr. ZAP/0107/POOE/12
Sprawdził:		mgr inż. Piotr Markowski nr upr. ZAP/0218/POOE/11
Opracował:		
Nazwa przedsięwzięcia:		
Budowa pawilonu wystawowego służącego celom Centrum Dialogu "Przełomy" na pl. Solidarności w Szczecinie		
Nazwa projektu:		
Projekt wystawy		
Opis:		
Pawilon wystawowy Centrum Dialogu "Przełomy" w Szczecinie		
Adres inwestycji:		
dz. nr 10/6, 14/4, 2/6, 15/2, obr. 1030 dz. nr 1, obr. 1037, miasto Szczecin		
Typu rysunku:		
Schemat ekspozycji nr 14		
Branża:		
ELEKTRYCZNA		
Faza projektu:		
PROJEKT WYKONAWCZY		
Skala:		
Data:		
1:100		
grudzień 2013		
Nr rys.:		E15