


TO – istniejąca szafka

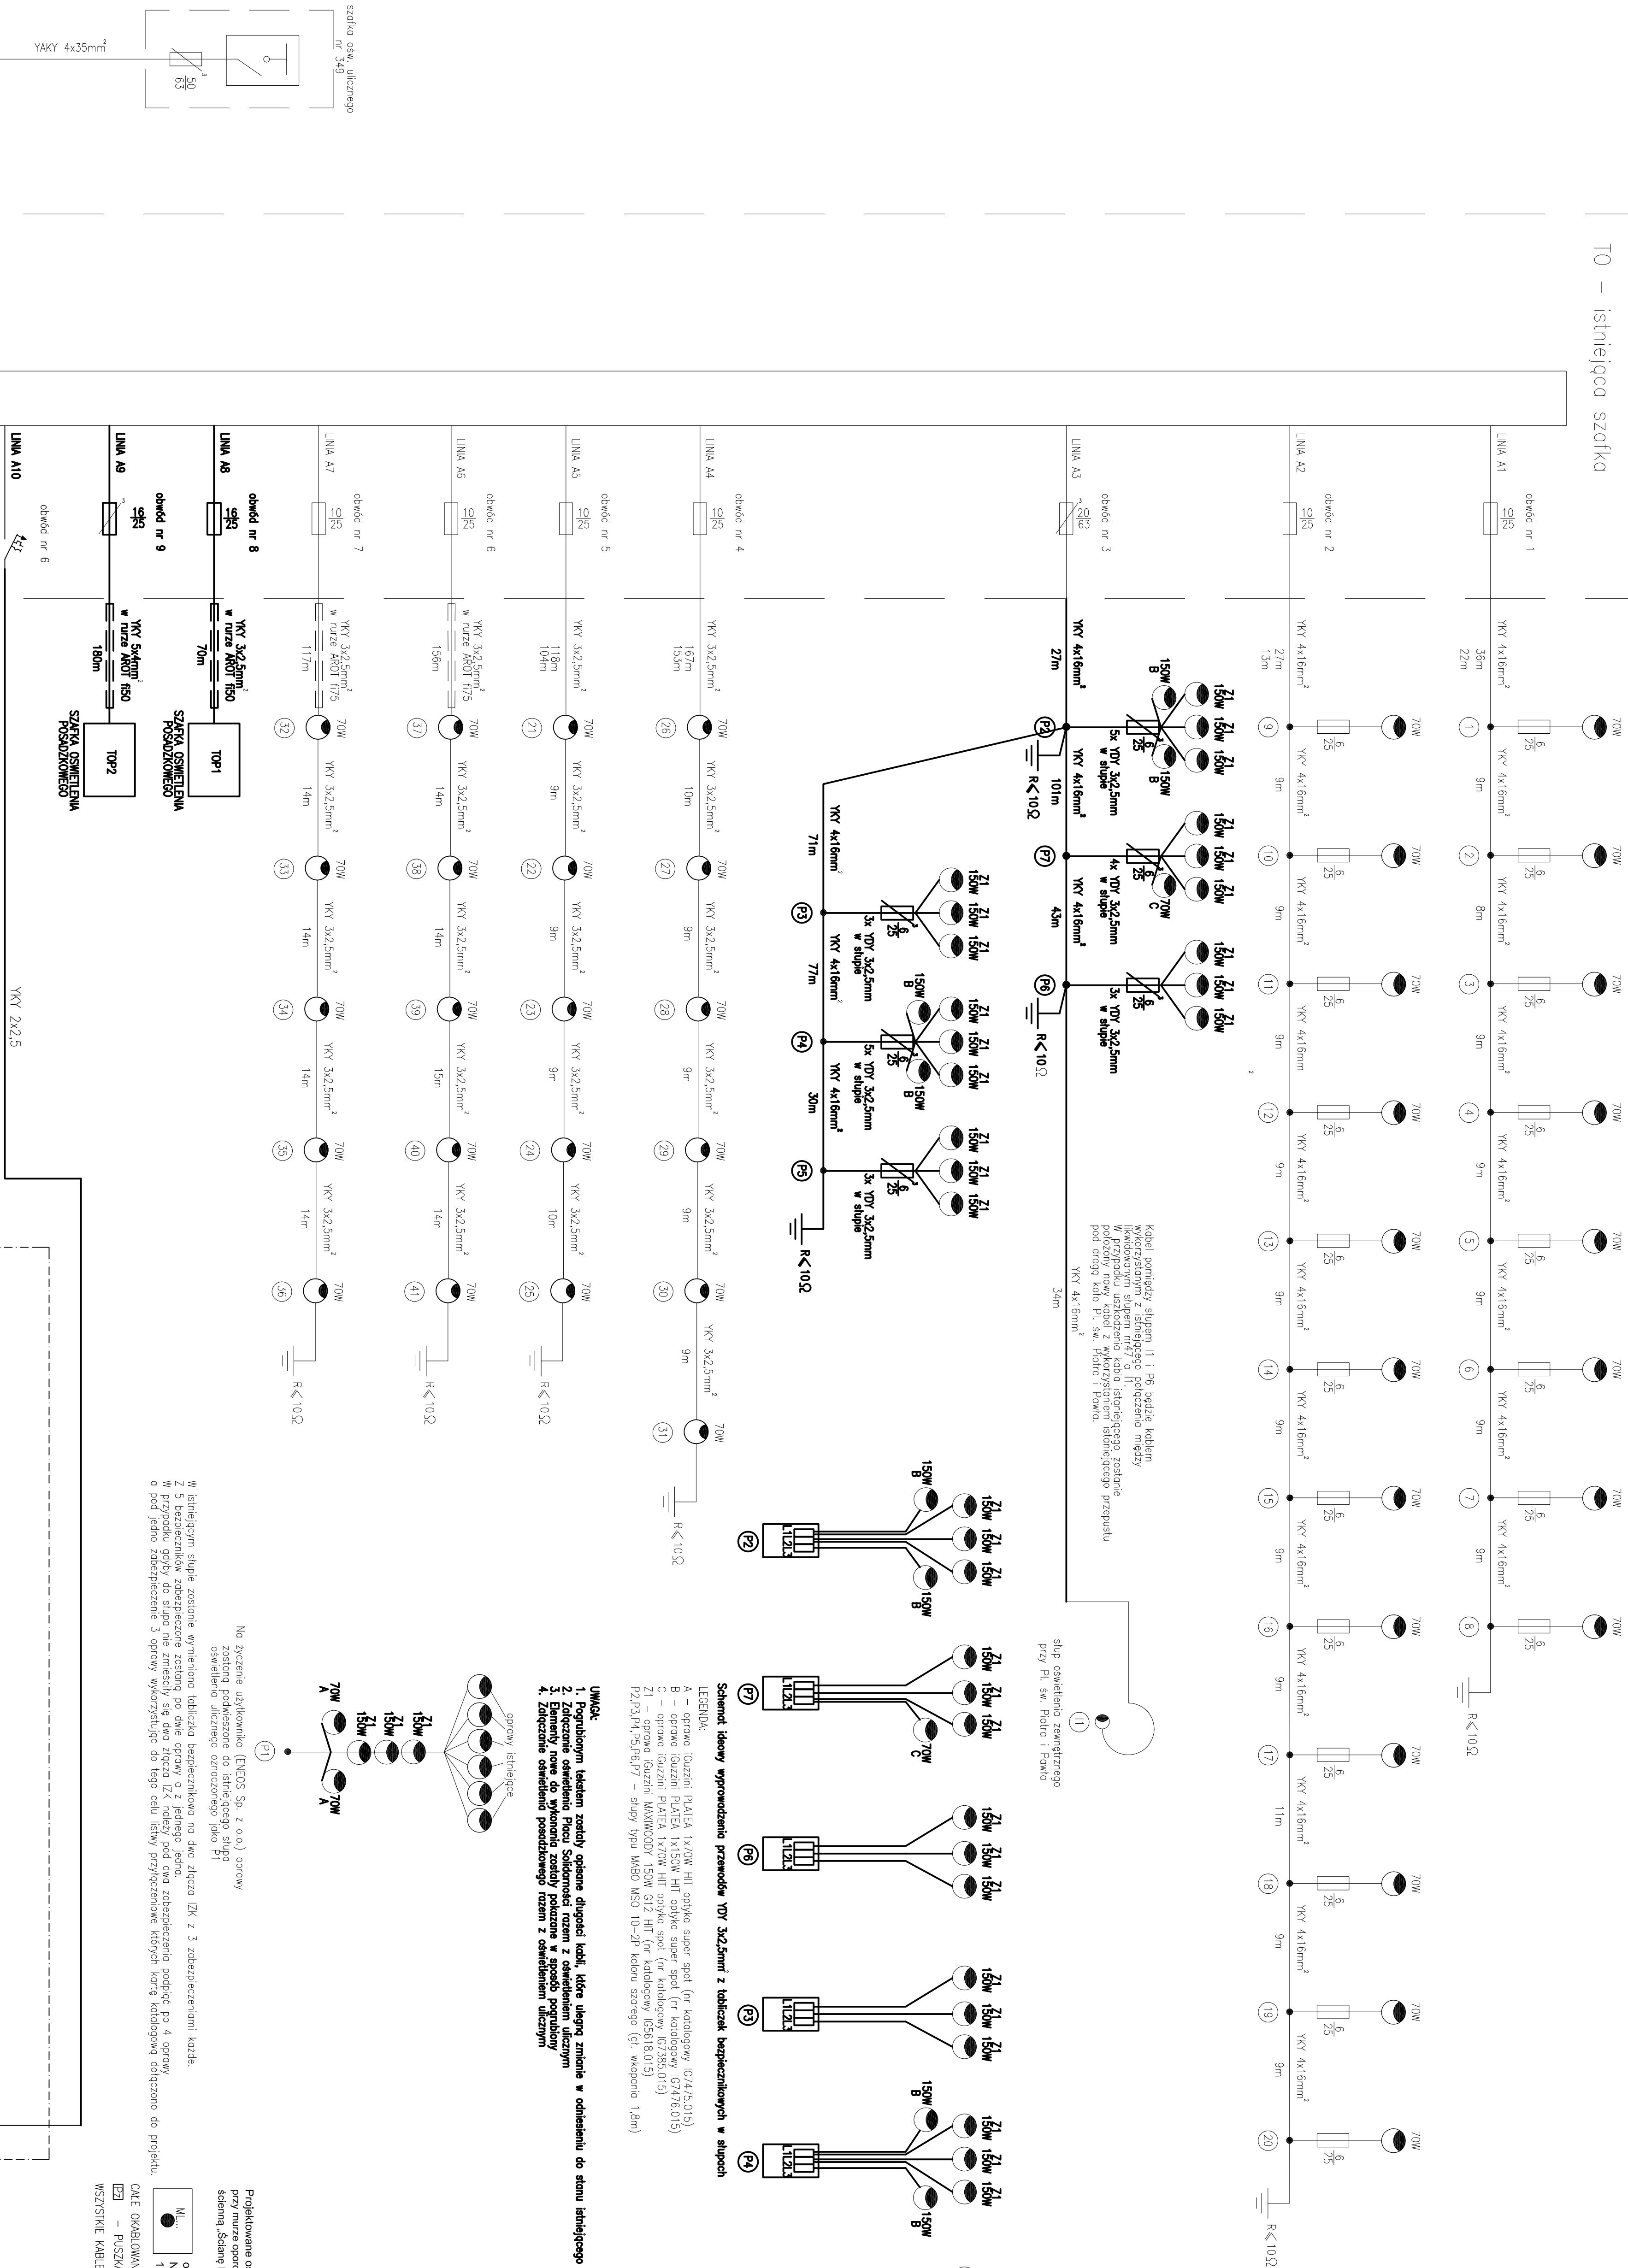

1. Pogrubionym tekstem zostały opisane długości kabli, które ulegną zmniejszeniu w odniesieniu do stanu istniejącego
2. Zaznaczenie oświetlenia Placi Solikanci zraz z oświetleniem ulicznym
3. Elementy nowe do wykonania zostały pokazane w sposób pogrubionym
4. Zaznaczenie oświetlenia podziadowego razem z oświetleniem ulicznym

Schemat ideowy wyprowadzenia przewodów YDY 3x2,5mm² z tabliczek bezpiecznikowych w słupach

A – oprawa iuszczini PLATEA 1x70W HIT optyka super spot (nr katalogowy G374/5,015)
B – oprawa iuszczini PLATEA 1x150W HIT optyka super spot (nr katalogowy G374/6,015)
C – oprawa iuszczini PLATEA 1x70W HIT optyka spot (nr katalogowy G37385,015)
Z1 – oprawa iuszczini MAXIMOW 150W G12 HIT (nr katalogowy G3618,015)
P2,P3,P4,P5,P6,P7 – słupy typu MIMO M50 10–2P koloru szarego (gl. wkopanie 1,8m)

No zacięnie użytkownika (ENDS Sp. z o.o.) oprowy zostają podniesione do szkieletu słupa oswieblenia ulicznego oznaczonego jako P1

No życzenie użytkownika (ENEDS Sp. z o.o.) oprawy

zuszang podwieszane do istniejącego systemu oświetlenia ulicznego oznaczonego jako P1

Wymieniono tabliczka zabezpieczająca na dwa złączka [ZK z 3 zabezpieczeniami każde. Złącze zostają po dwie oprawy a z jednego jedno.

W nie zmieszki się dwa złączka [ZK należy pod dwa zabezpieczenie podpisać 2 oprawy

3 oprawy wychodząc do tego celu listwy przykryciowe których krawędzią dołączono do projektu.

Właściwości

oprawy projektowane:
NANOLED WALK-OVER SQUARE 45mm ART. S.3246 24V, 1,25W
16 szt.

CAŁE OŚWIETLENIE PROMIENIOWE W RUCHU OSOBNYCH HOPE (razem 17m=32
m) - PASKA RECYKLOWANA-PODŁOGA Z ABSOLUTNĄ IP68, KLI
WZNIKAJE W JEDNĄ CAŁOŚĆ BEZ W PŁASKĄ PRZECIĄGNIĘTO-PRZETŁOWICH

przy zmianie sposobu do starych (17m zamocować), włączonych z projektowaną dodatkową
światłą. Sprawa Pamieli? tu czci Osi. Gwinta 70":

[illegible]